


RRC-IOR/001

Jednotka vzdálených V/V s protokolem CANopen DS 401

- 12 × číslicový vstup bez GO, 24 V ss.
- 7 × číslicový výstup bez GO, 24 V ss.
- 2 × relé, přepínací kontakt
- Měření napájecího napětí
- 1 × CAN s GO*), zřetězení konektorů
- Napájení 24 V ss.
- Konstrukce dle ČSN EN 50155

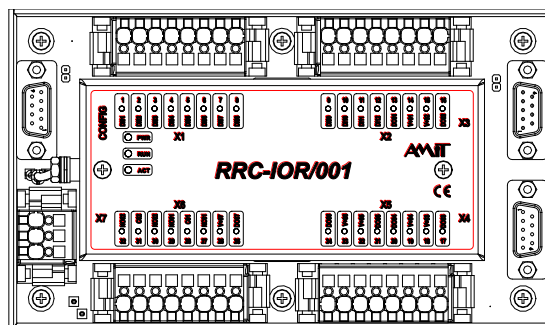

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslicové vstupy	12 × 24 V ss.
Max. rozsah vstupních napětí	±40 V
Číslicové výstupy (MOS)	8 × 24 V ss.
Spínaný proud	Max. 4 A/výstup
Odolnost proti zkratu	Ano
Odolnost proti přepólování	Ano
Reléové výstupy	2 × přepínací kontakt
Nominální spínané napětí	250 V stř. / 24 V ss.
proud (odporová zátěž)	8 A
Rozhraní CAN	1 ×
Komunikační protokol	CANopen DS 401
Zakončovací rezistor	Externě
Galvanické oddělení	Ano **)
Přípojný místo	2 × D-sub DE-9 (zřetězení)
Konfigurace	Modulem RRC-KM
Napájecí napětí	16,8 V ss. až 30 V ss.
Maximální odběr ***)	100 mA při 24 V ss.
Pracovní teplota	-40 °C až 70 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Připojení V/V signálů	Konektory WAGO X-COM 769 (5,08 mm)
Montáž	Na DIN lištu 35 mm
Krytí	IP30
Rozměry (š × v × h)	(170 × 100 × 111) mm
Hmotnost	1,25 kg

*) Galvanické oddělení.


**) Izolační pevnost galvanického oddělení 600 V st. / 1 min. Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí.

***) Bez vstupů/výstupů.

OBJEDNACÍ ÚDAJE

RRC-IOR/001	Jednotka vzdálených V/V s protokolem CANopen DS 401, protikusy konektorů WAGO, osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace
RRC-KM	Konfigurační modul, osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku

DOPORUČENÁ ZNAČKA

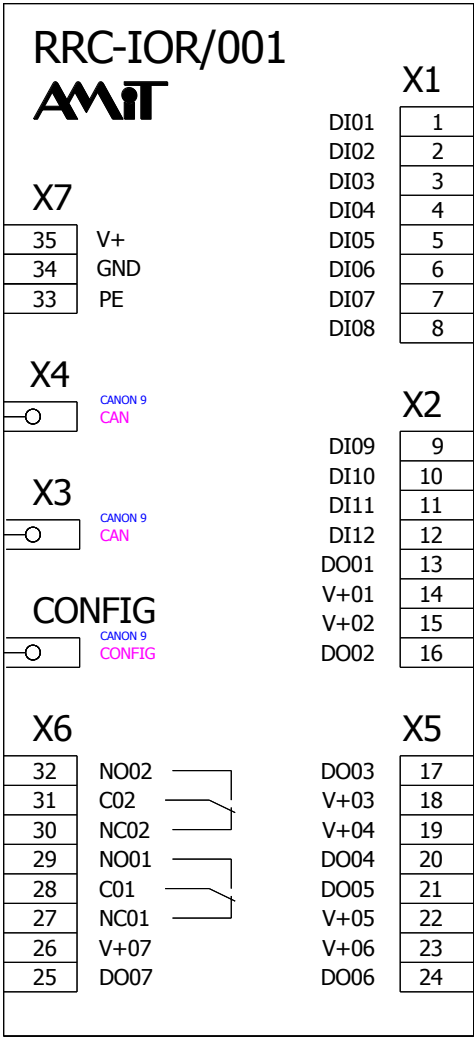


VÝZNAM SVOREK

Svorka	Konektor	Označení	Význam
1 až 12	X1, X2	DI1 až DI12	Číslicový vstup bez GO
13	X2	DO01	Číslicový výstup bez GO
14		V+01	Napájení výstupu DO01
15		V+02	Napájení výstupu DO02
16		DO02	Číslicový výstup bez GO
17	X5	DO03	Číslicový výstup bez GO
18		V+03	Napájení výstupu DO03
19		V+04	Napájení výstupu DO04
20		DO04	Číslicový výstup bez GO
21		DO05	Číslicový výstup bez GO
22		V+05	Napájení výstupu DO05
23		V+06	Napájení výstupu DO06
24		DO06	Číslicový výstup bez GO
25	X6	DO07	Číslicový výstup bez GO
26		V+07	Napájení výstupu DO07
27		NC01	Relé 1, přepínací kontakt
28		C01	Relé 1, společný kontakt
29		NO01	Relé 1, přepínací kontakt
30		NC02	Relé 2, přepínací kontakt
31		C02	Relé 2, společný kontakt
32		NO02	Relé 2, přepínací kontakt
33	X7	PE	Kostra modulu
34		GND	Napájení, zem
35		V+	Napájení, 24 V ss.


RRC-IOR/001

Jednotka vzdálených V/V s protokolem CANopen DS 401

UMÍSTĚNÍ SVOREK

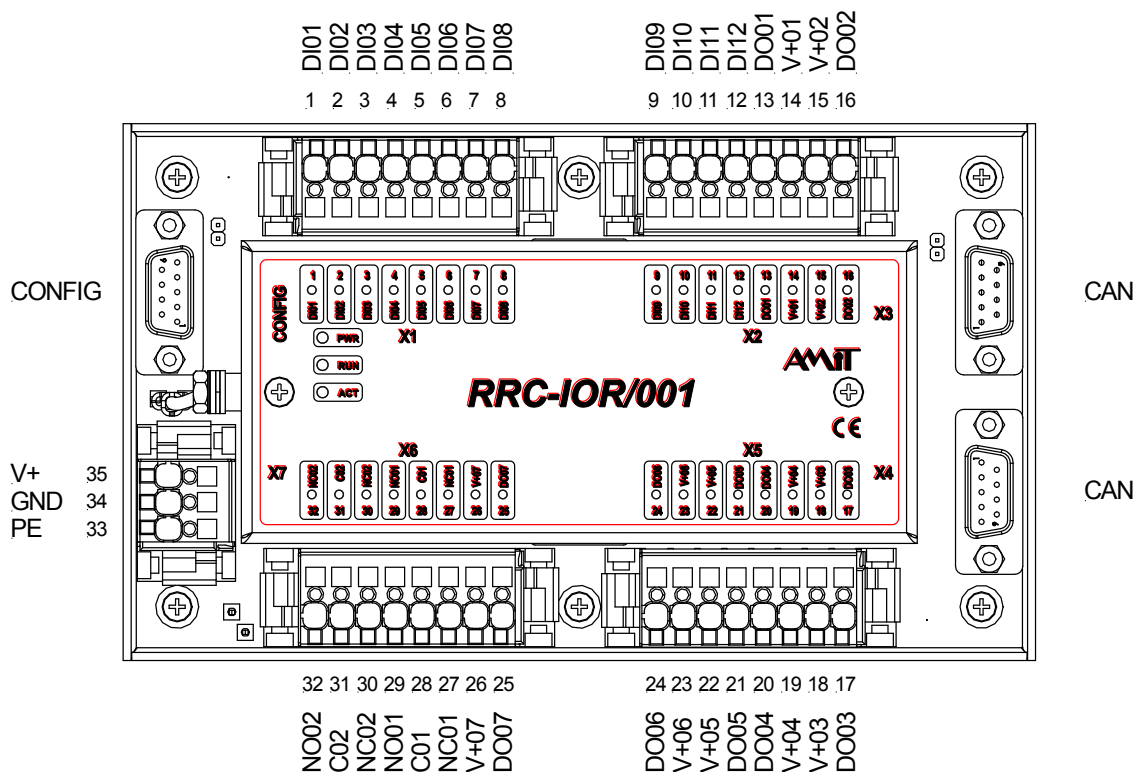

MECHANICKÉ ROZMĚRY

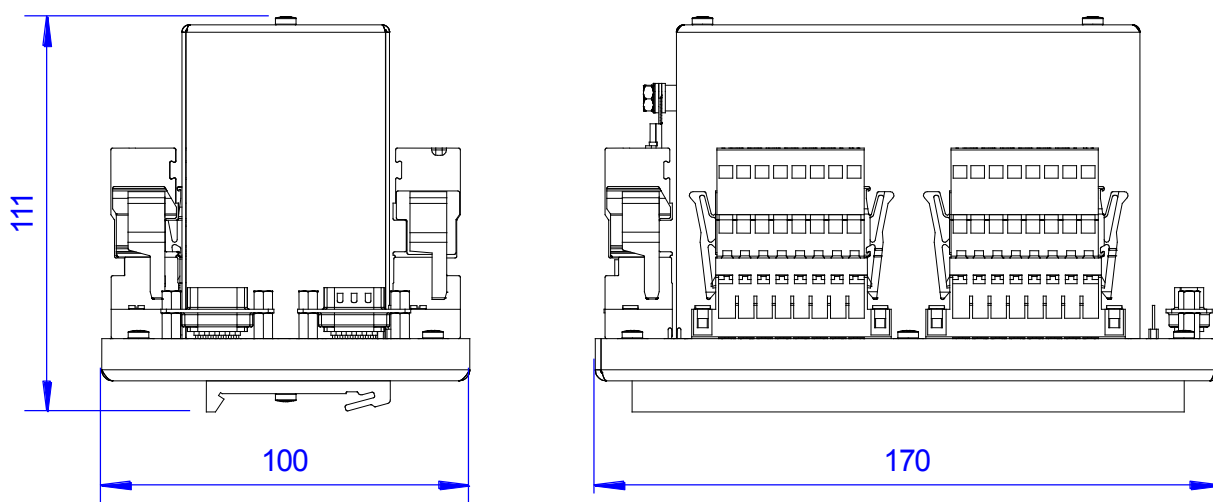

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu (rrc-ior001_g_cz_xxx.pdf). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit-transportation.cz.